



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Ficha técnica :

UNIDADES SPLIT INVERTER DE 12,000 BTU , FREON-410

Materiales, incluido, instalación y garantía

Solicitado por: DESPACHO DEL MINISTRO

CANTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	FOTOS
02	UNIDADES SPLIT INVERTER ,1 2,000, BTU, EFICIENCIA 18 SEER .PARA FREON- 410		


Ing. Jhonny Fernandez.
Enc.Unidad de Mantenimiento.



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Ficha técnica : ✓

BOMBAS PARA DRENAJES DE ACONDICIONADORES DE AIRE ✓

TIEMPO DE GARANTIA ✓

Solicitado por: **DESPACHO DEL MINISTRO** ✓

CANTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	FOTOS
0 2	BOMBAS PARA DRENAJES DE ACONDICIONADOR ES DE AIRE, 110 V ✓		


ING. JHONNY DARIO FERNANDEZ
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Ficha técnica : ✓

KIT DE TUBERIAS DE COBRES PARA ACONDICIONADORES DE AIRE E 12.000

BTU ✓

TIEMPO DE GARANTIA ✓

Solicitado por: **DESPACHO DEL MINISTRO**

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCION FOTOS

02	KIT DE TUBERIAS DE COBRE PARA ACONDICIONADORES DE AIRE DE 12,000 BTU. ½ ,1/4		✓
----	---	---	---


ING. JHONNY DARIO FERNANDEZ ✓

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO





MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Ficha técnica: ✓


BASE PARA ACONDICIONADORES DE AIRE E 12.000 BTU

TIEMPO DE GARANTIA ✓

Solicitado por: DESPACHO DEL MINISTRO ✓

CANTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	FOTOS
02	BASE PARA ACONDICIONADORES DE AIRE DE 12,000 BTU ✓		



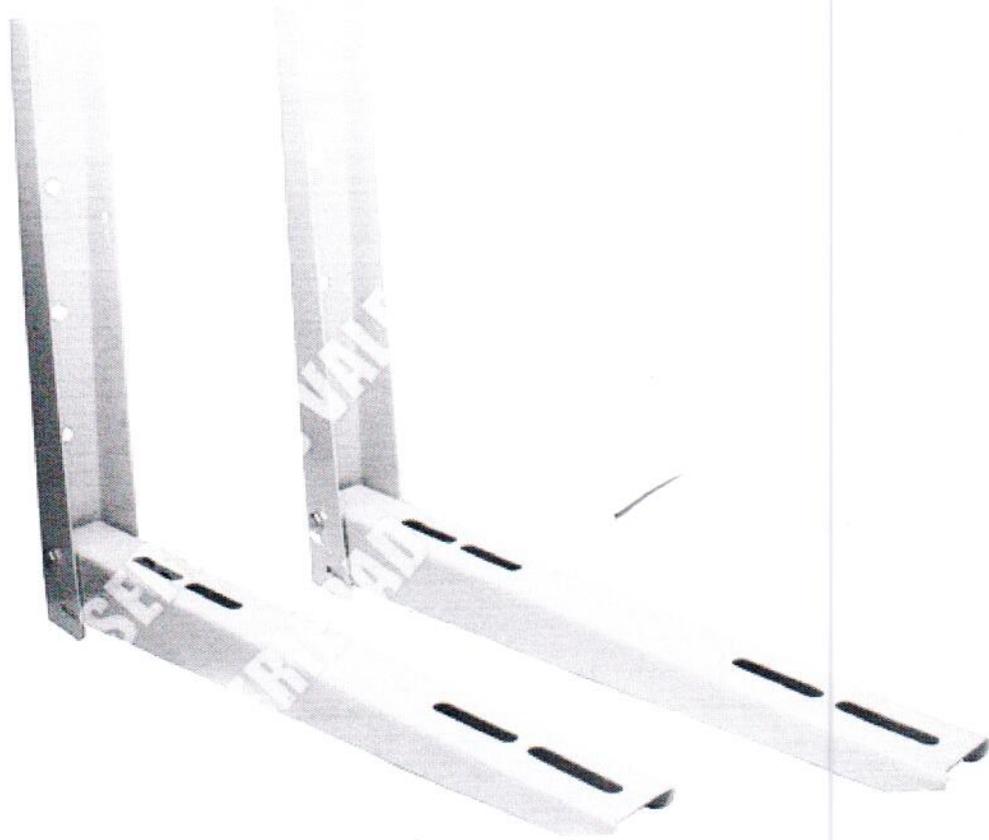


ING. JHONNY DARIO FERNANDEZ
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

